




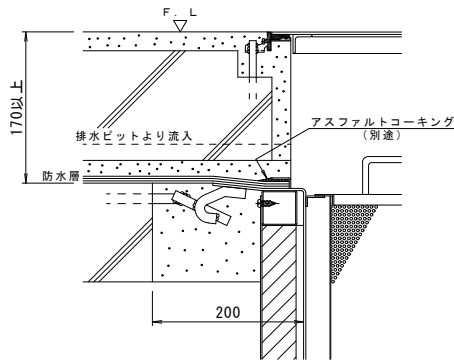

納まり参考図

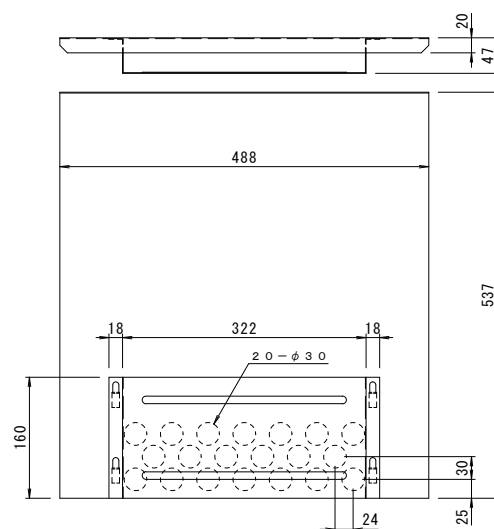


可動式隔板板詳細図 S=1:5

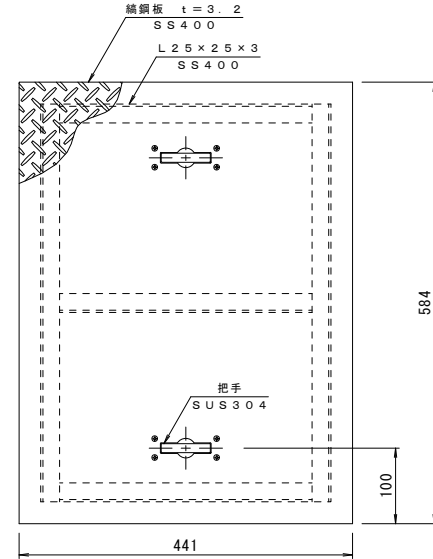


蓋詳細図 S=1:5



処理: エポキシ樹脂コーティング

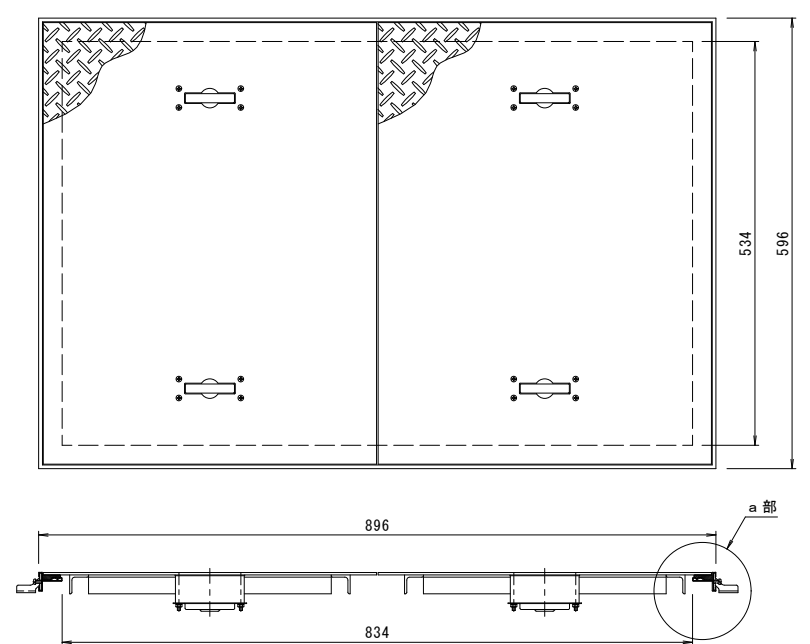


点検口蓋 S=1:5

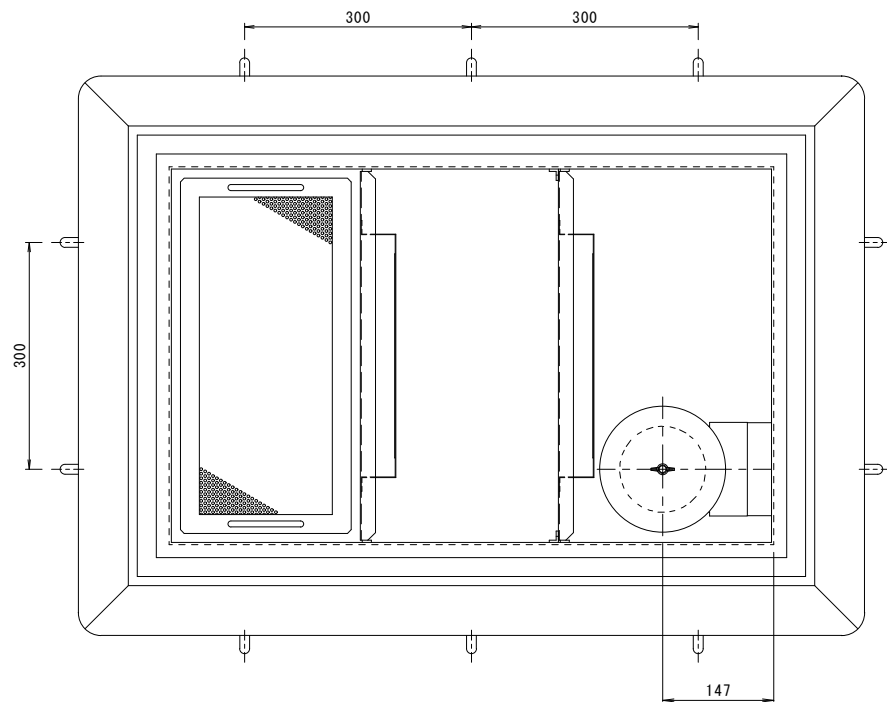



バスケット詳細図 S=1:5

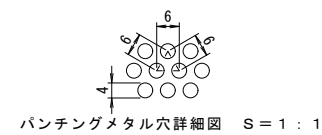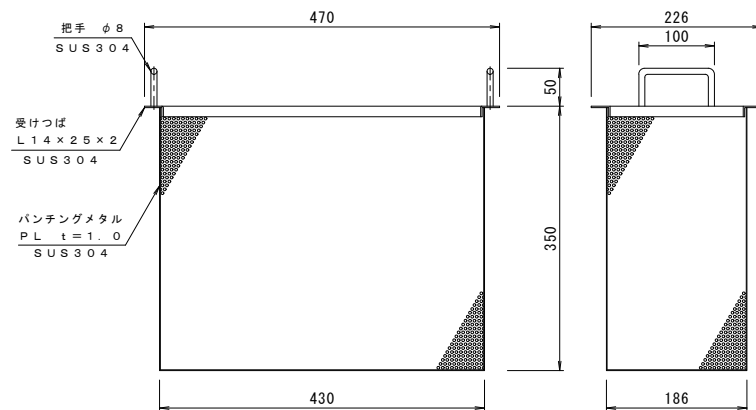


パンチングメタル穴詳細図 S=1:1

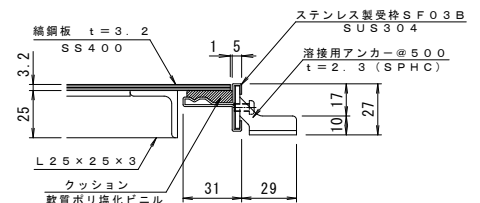

a部詳細図 S=1:2

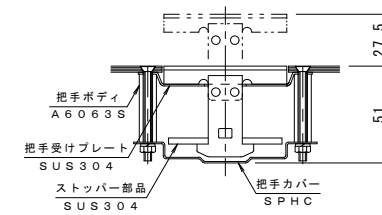

把手詳細図 S=1:2

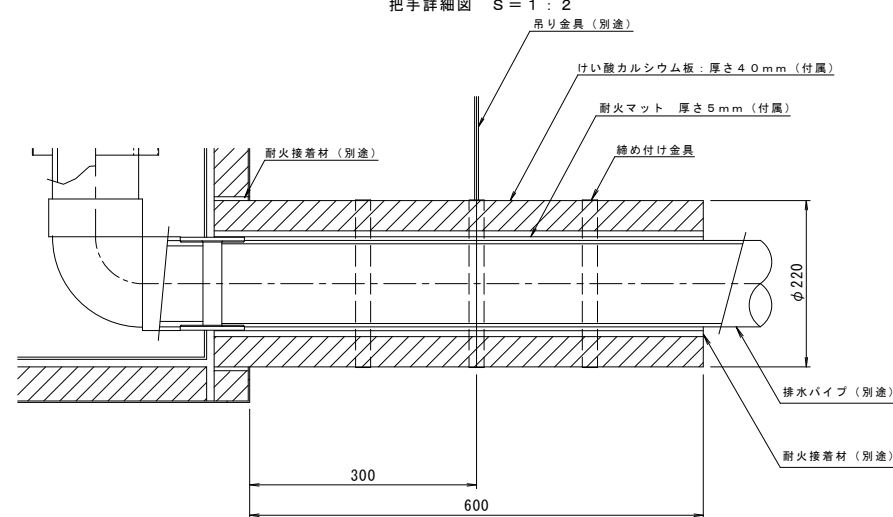

排水パイプまわり 納まり図 S=1:5

- 施工手順
- 1) 排水パイプ (別途) の配管。
 - 2) 断熱用マット、けい酸カルシウム板を、耐火接着材 (別途) で固定します。
 - 3) 本体流出口のけい酸カルシウム板と排水パイプの間を耐火接着材 (別途) で埋めます。
 - 4) 締め付け金具で締め付け後、吊り金具 (別途) で吊って下さい。

本体の表面処理: 防錆塗装
実容量: 137リットル
許容流入流量: 102.8リットル/分
耐火時間: 2時間
認定番号: PS060FL-9420

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	年・月・日	内容	製図	検図	備考

工事名称	製図	検図	作成年月日	2002.12.28	KANO
図面名称	耐火型 厨房用 側溝式床吊型 グリース阻集器 KSGT-1400L	樋口	渡辺 徹		

カネノウ株式会社

1R14224