

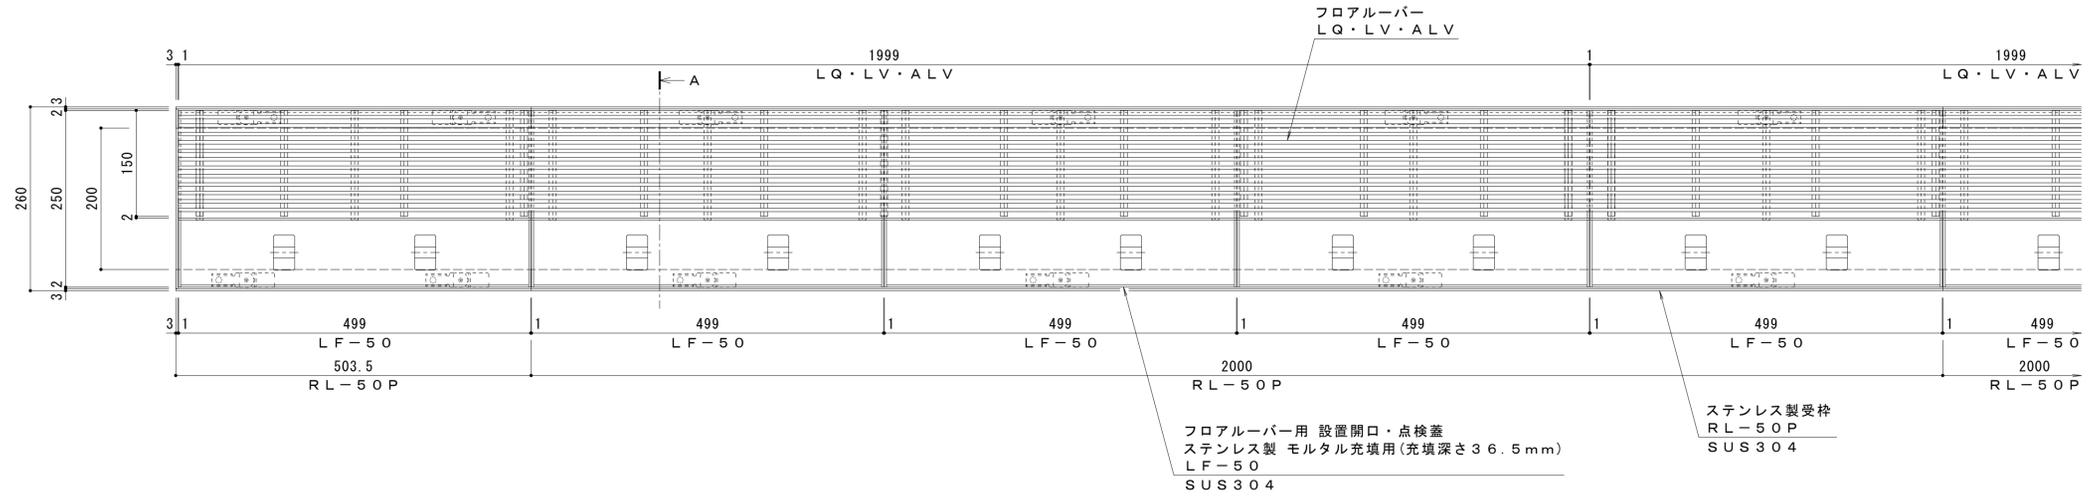


平面図 S=1:5
点検蓋を連続して敷設し、空調機器の設置開口を設ける割付例

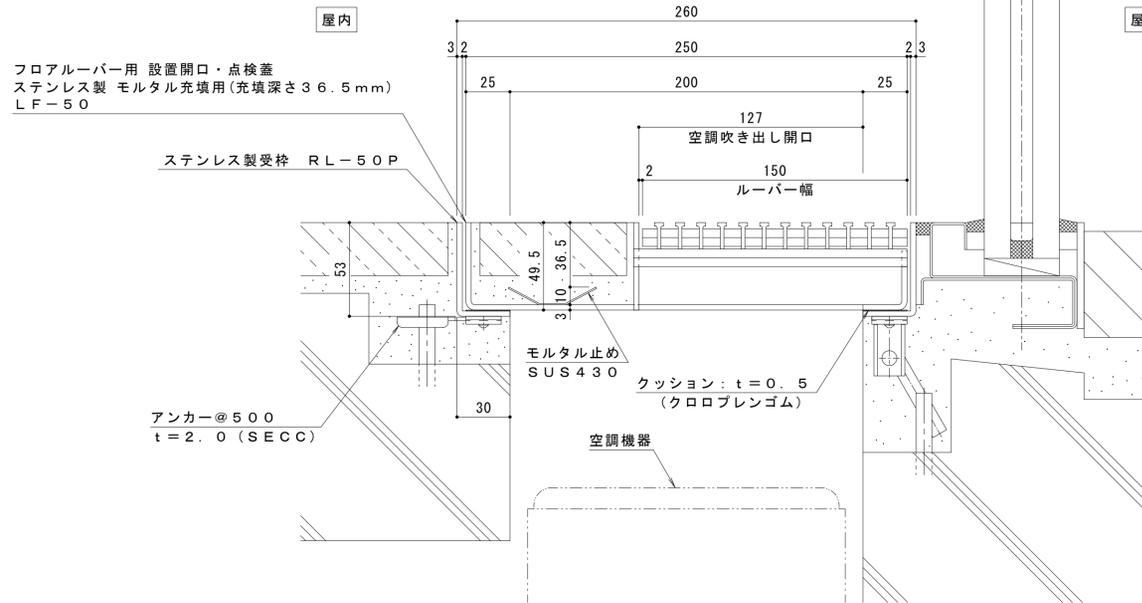

平面図 S=1:5
点検蓋を単独で設ける割付例

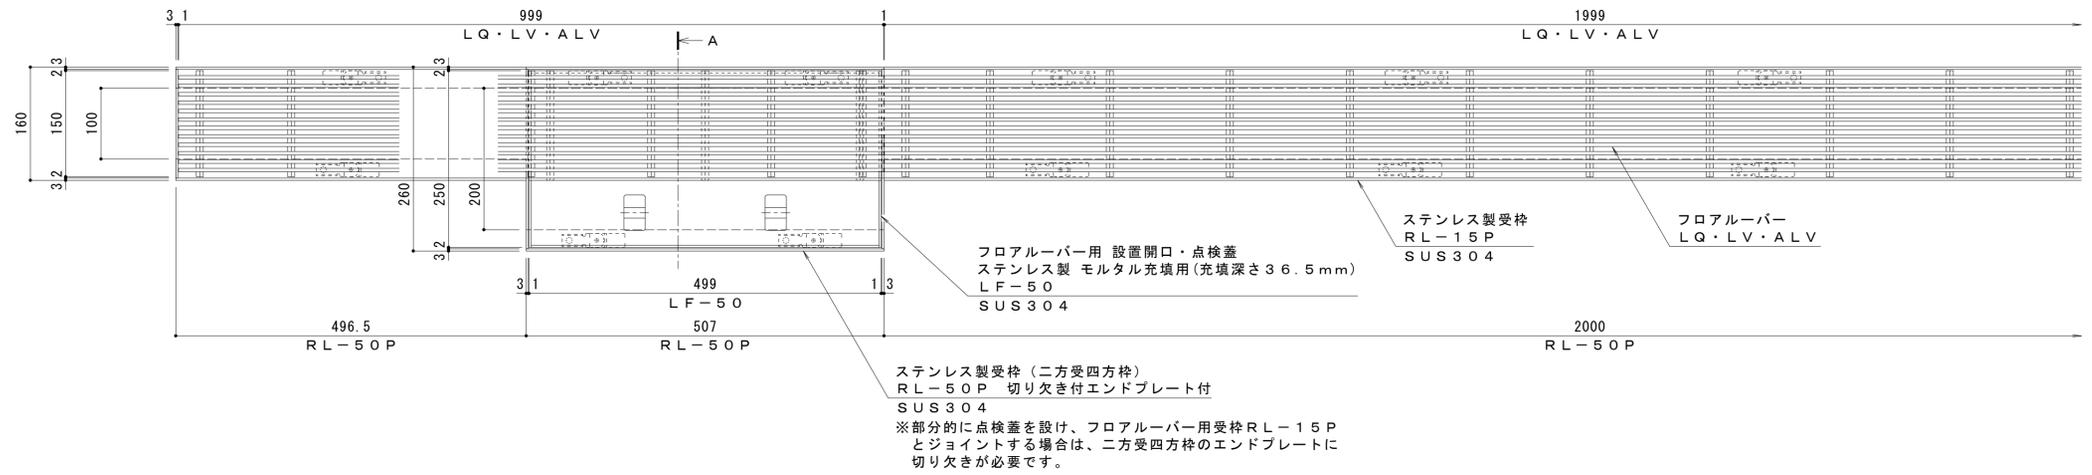


A断面納まり図 S=1:2


仕様

フロアルーバー用 設置開口・点検蓋
ステンレス製 モルタル充填用 (充填深さ 36.5mm)
LF-50 2550-150
材質: ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)
定尺: 499

ステンレス製受枠 RL-50P
材質: ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)
定尺: 2000

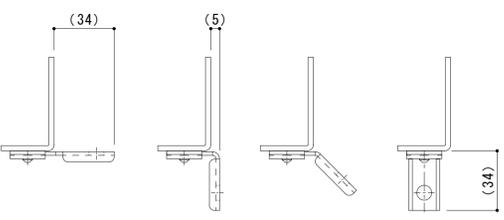

※施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

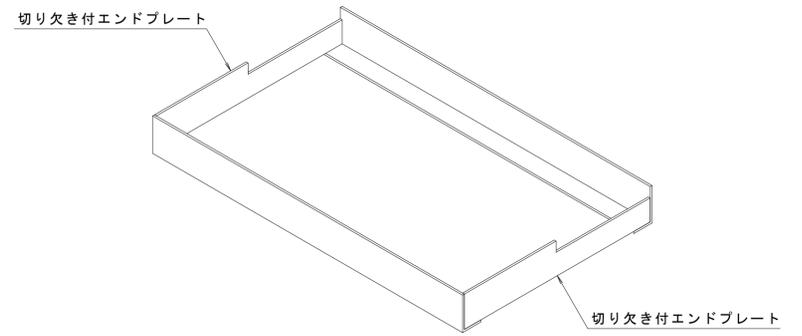

年・月・日	内容	製図	検図	年・月・日	内容	製図	検図	備考

工事名称	フロアルーバー用 設置開口・点検蓋 LF-50-2550-150 フロアルーバー用 設置開口・点検蓋用受枠 RL-50P
製図名称	

製図	酒井ひと美	検図	稲垣貴久	作成年月日	
縮尺		図番			

カネノウ株式会社
1RP152089